

# Certificado de conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 260173RECH11-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /

License holder:

Marca: / Trademark:

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No. 278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang, China



Dirección de fábrica: /

Factory location:

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No. 278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang, China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: Inversor fotovoltaico con almacenamiento de energía / Energy Storage Photovoltaic Inverter

Modelos: / Models:

Datos técnicos: /

Technical data:

Potencia nominal / Nominal power

Tensión nominal / Nominal voltage

Frecuencia / Frequency

Versión firmware / Firmware version

Número de fases / Number of phases

Transformador de aislamiento / Isolation transformer

Elemento de control / Control device

X3-NEO-  
5K-LV

X3-NEO-  
8K-LV

X3-NEO-  
10K-LV

X3-NEO-  
12K-LV

X3-NEO-  
15K-LV

X3-NEO-  
20K-LV

5 kW

8 kW

10 kW

12 kW

15 kW

20 kW

230/400 V<sub>AC</sub>

50 Hz

MDSP: V001, ARM: V001, SDSP: V001

Trifásico / Three-phase  
(3L/N/PE)

No / No

Interno / Internal  
(Ver página 2 / See page 2)

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / Is in compliance with the test standard:

- UNE 217001: 2020-10 "Ensayos para sistemas que eviten el vertido de energía a la red de distribución"

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la regulación: / taking into account the applicable requirements of the regulation:

- Anexo I de la ITC-BT-40 - Sistemas para evitar el vertido de energía a la red "Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC. Edición actualizada a 3 de septiembre de 2025".

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-51 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The aforementioned equipment is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-51 according to the requirements established in the standard UNE-EN ISO/IEC 17065.

El certificado contiene la siguiente información: / This certificate contains the following information:

- Datos técnicos de los generadores de potencia. / Technical information of power generators.
- Datos técnicos de los analizadores de potencia. / Technical information of the power analyzers.
- Esquema de la instalación de limitación de potencia con los elementos que la componen y tipo de comunicaciones empleado. / Scheme covering the elements and the installation to limit power injection and the used type of communication.
- Número máximo de unidades generadoras a conectar en paralelo. / Maximum number of generators to be connected in parallel.

Este certificado se emite por vez primera el 9 de julio de 2026. / This certificate is first issued on 9<sup>th</sup> July 2026.


Este certificado es válido hasta el 9 de julio de 2031. / This certificate is valid until the 9<sup>th</sup> July 2031.

Madrid, 9 de julio de 2026 / Madrid, 9<sup>th</sup> July 2026

Daniel Arranz Muñoz  
Director de Certificación





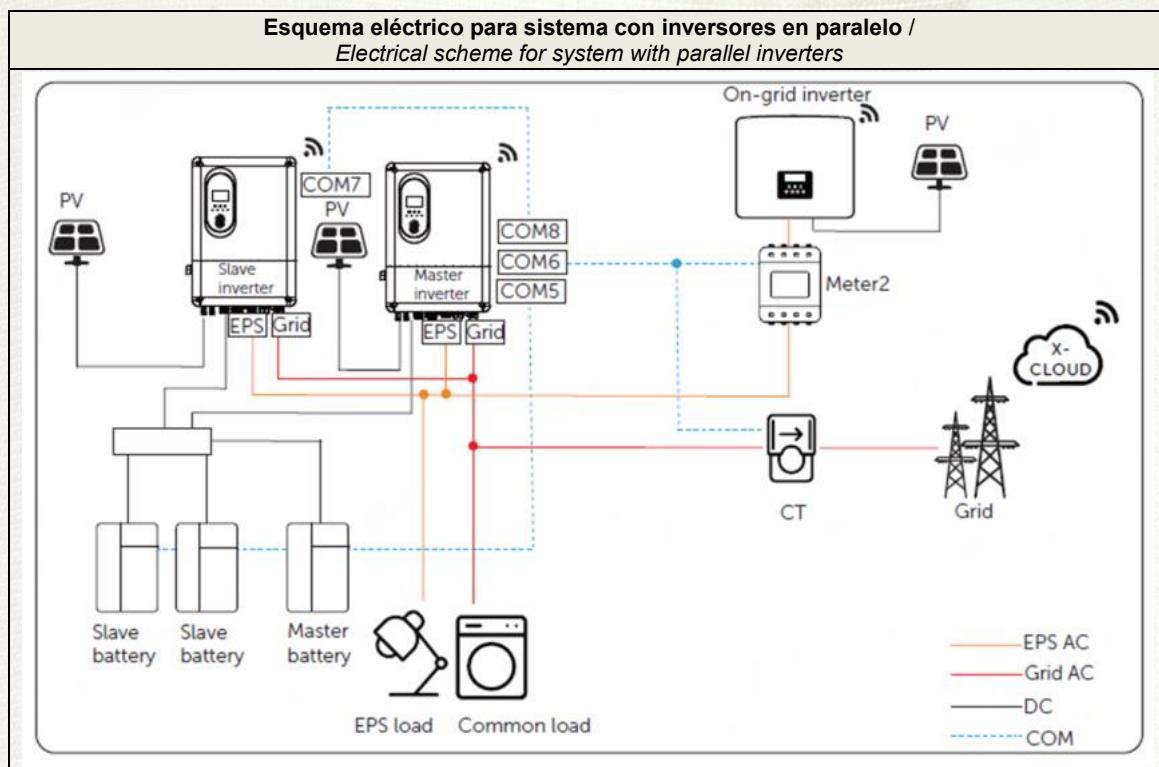

**El número máximo de generadores a conectar en paralelo es: / Maximum number of inverters to be connected in parallel is:**

El equipo ha superado las pruebas pertinentes y es válido para la conexión de múltiples inversores en paralelo con un analizador de potencia junto a un transformador de corriente. Mediante los ensayos se ha demostrado que el número máximo de máquinas a conectar en paralelo está limitado a 10. / The equipment has passed the relevant tests and is valid for the connection of multiple inverters in parallel using a energy meter together whit a current transformer Tests have verified that the maximum number of inverters to be connected in parallel is limited to 10.

